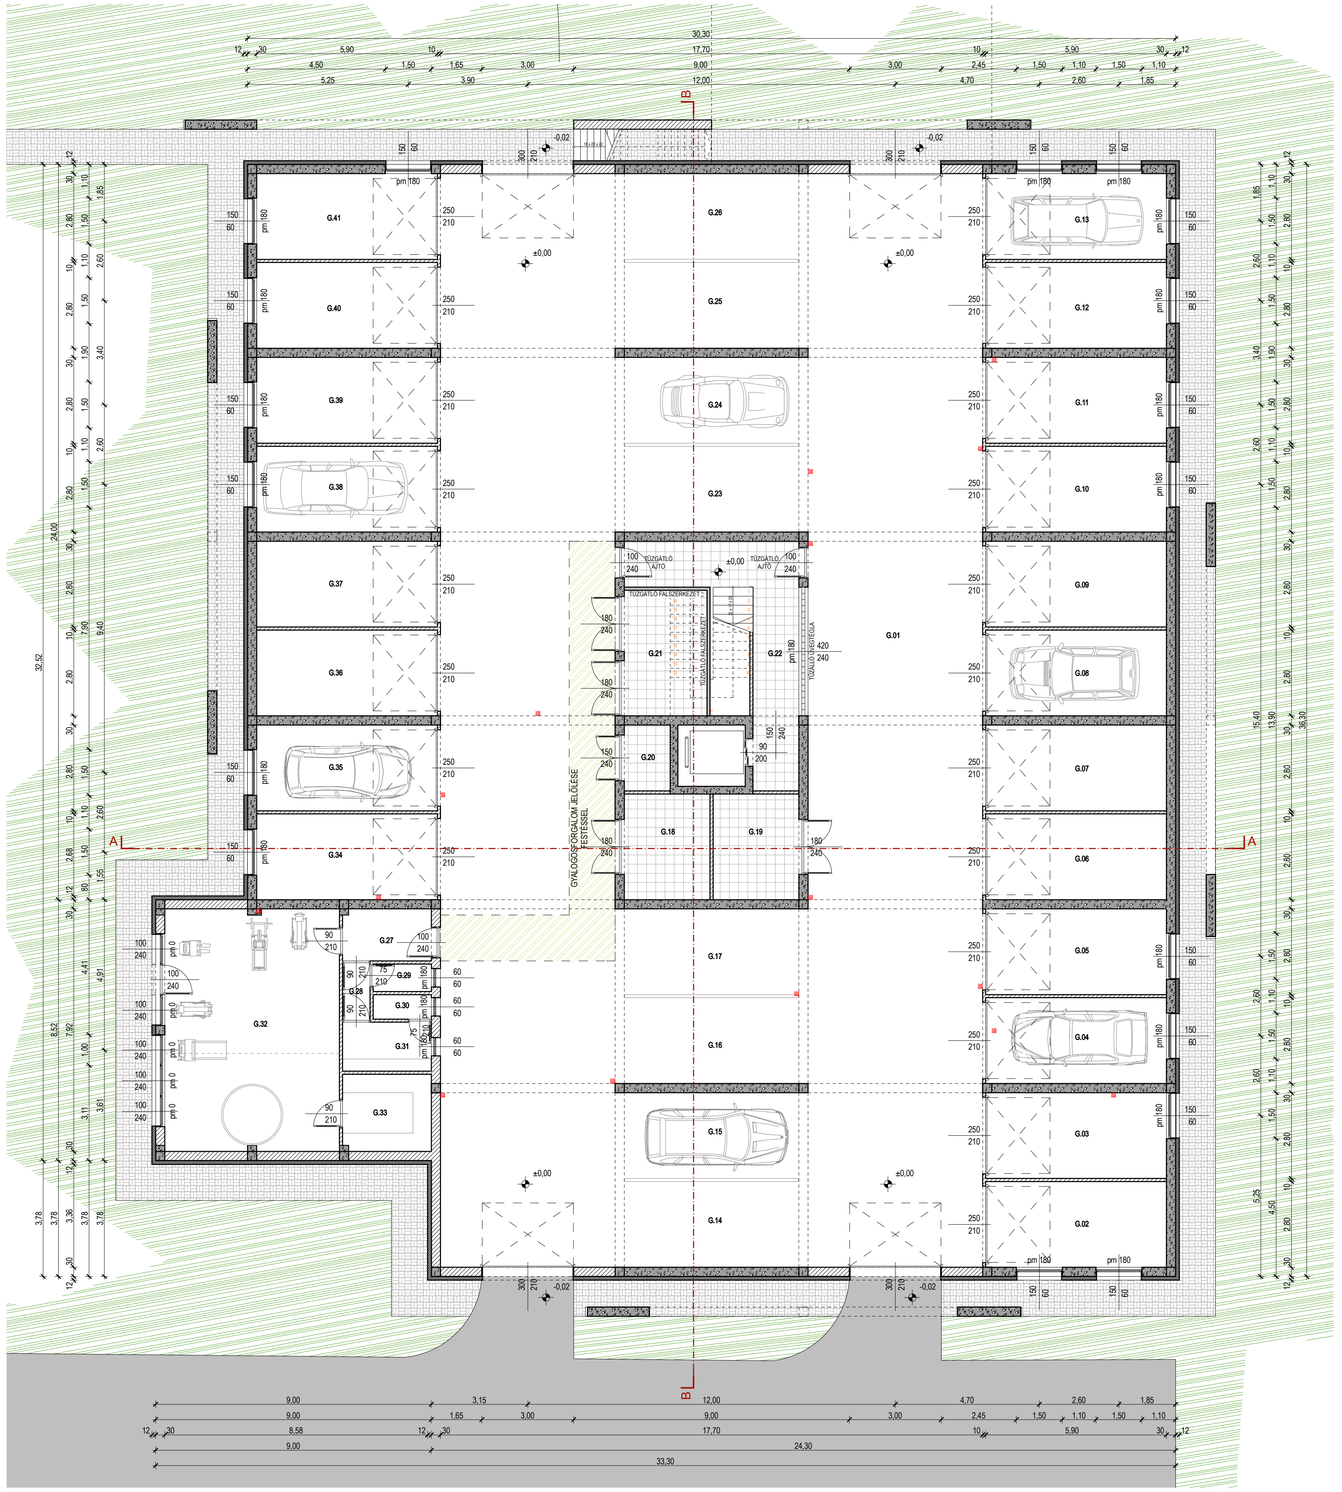
G.41
G.40
G.39
G.38
G.37
G.36
G.35
G.34
G.32
G.33
G.31
G.30
G.29
G.28
G.27
G.26
G.25
G.24
G.23
G.21
G.22
G.20
G.18
G.19
G.17
G.16
G.15
G.14
G.13
G.12
G.11
G.10
G.09
G.01
G.08
G.07
G.06
G.05
G.04
G.03
G.02
TŰZGÁTLÓ AJTÓ
TŰZGÁTLÓ FALSZERKEZET
GYALOGOS FORGALOM ELKÜLÖNÍTÉSE
A
B
±0.00
-0.02
pm 180
9,00
3,15
12,00
4,70
2,60
1,85
1,65
3,00
2,45
1,50
1,10
5,90
8,58
17,70
24,30
33,30